



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Diretoria Colegiada / Secretaria Executiva

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone: (11) 3113-9819

PROCESSO 6510.2024/0021084-1

Encaminhamento SP-REGULA/DIR/SEXEC Nº 105737144

Assunto: Iluminação Pública.

À Câmara Municipal de São Paulo (CMSP/GV)

Gabinete da Vereadora ELAINE DO QUILOMBO PERIFÉRICO,

Com nossos cordiais cumprimentos, servimo-nos do presente para formalizar o envio das informações prestadas pela Gerência de Iluminação Pública desta Agência (105315856).

Sendo o que nos cumpre para o momento, colocamo-nos à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Ao ensejo, renovamos nossos votos de estima e elevada consideração.



Karin Lisle Lombardo Moreira dos Anjos

Assessor(a) I

Em 26/06/2024, às 13:39.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **105737144** e o código CRC **4C6AA16B**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Operação e Fiscalização

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone:

PROCESSO 6510.2024/0021084-1

Informação SP-REGULA/GIP/FISC Nº 105315856

Processo SEI Nº 6510.2024/0021084-1.

Referência: Ofício CMSP OF SGP 23 nº 32/2024

Assunto: Manutenção de Iluminação Pública na Praça Altemar Dutra - SUB/IP.

À Camara Municipal de São Paulo (CMSP)

Gabinete da Vereadora Elaine do Quilombo Periférico

Em atenção ao solicitado em ofício 103994023, após análise deste departamento, foi aberto protocolo junto à Concessionária de Iluminação Pública ILUMINA SP.

Conforme retrata o relatório fotográfico 105315730, o local foi deixado em ordem.

Vale ressaltar que eventuais falhas na Iluminação Pública, detectadas pela FISCALIZAÇÃO e MANUTENÇÃO da SP REGULA e ILUMINA SP, bem como solicitações diversas pelos canais 0800-7790156 e APP ILUMINA SP, são rotineiramente atendidas pela equipe de manutenção da ILUMINA SP e verificadas pela SP REGULA.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Maurício Nastari

Gerente - Iluminação Pública e Semafórica

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo

São Paulo, 18 de junho de 2024.



Jorge Minoru Oikawa
Analista de Ordenamento Territorial
Em 18/06/2024, às 14:49.



Gilberto Rosa
Assistente Técnico de Gestão
Em 19/06/2024, às 11:16.



Mauricio Nastari
Gerente
Em 19/06/2024, às 17:34.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **105315856** e o código CRC **1A5A8F73**.

18/06/2024, 14:37

about:blank



Detalhes da Ordem de Serviço

Detalhes da Ordem de Serviço

Identificador: 1018963	Data: 27/05/2024 22:23:51	N. Poste: -	Reclamante: WALTER PERALTA	Telefone: 11 993764620
Município: São Paulo	Bairro: VILA DOM PEDRO I	Logradouro: PRACA PRAÇA ALTEMAR DUTRA		Número: 4250
Referência: fazer ronda noturna para averiguar postes apagados na referida localidade CEP 04203-060		Usuário que criou: notificacao- web@unidesk.com.br		Nº Interno Prefeitura: -
Coordenadas: (-23.6036338,-46.6008704)				

Status: Fechado	Lote: 198142	Equipe: 0504D	Tipo de acesso ao poste: Caminhão
---------------------------	------------------------	-------------------------	---

Ocorrências:
Div. Lâmpadas apagadas em sequência

Ocorrência Relacionada
Relacionada à Ordem de Serviço **1018311**

Motivo do relacionamento: Interno

Observação:
demanda vereadora Elaine - Poste Danificado / Abalroado - poste abalroado o Led caiu repor de volta - Danilo Castro

Detalhes do fechamento da Ordem de Serviço

Data do Início da Execução: 31/05/2024 08:44:55	Data do Fechamento: 31/05/2024 08:45:55	Visualizar fotos
Coordenadas: (-23.603977,-46.6003378) Maps (https://google.com/maps?q=-23.603977,-46.6003378)	Situação do Fechamento: ENCERRADO	
Observação do Fechamento: problema não constatado iluminação normal.		
Causa do defeito: OUTROS (ESPECIFICAR NA OBSERVAÇÃO)		
Defeito encontrado: Outros motivos		

18/06/2024, 14:37

about:blank

Motivo do não atendimento:

-

Serviço executado:

OUTROS (ESPECIFICAR NA OBSERVAÇÃO)

Executante:

Wanderson Conceicao dos Santos Silva



Responsável pelo serviço:

Reginaldo Teixeira da Silva

Produtos Incluídos	Quantidade	Unidade de medida
Nenhum registro encontrado		


Produtos Retirados	Quantidade	Unidade de medida
Nenhum registro encontrado		

Imagens da Ordem de Serviço

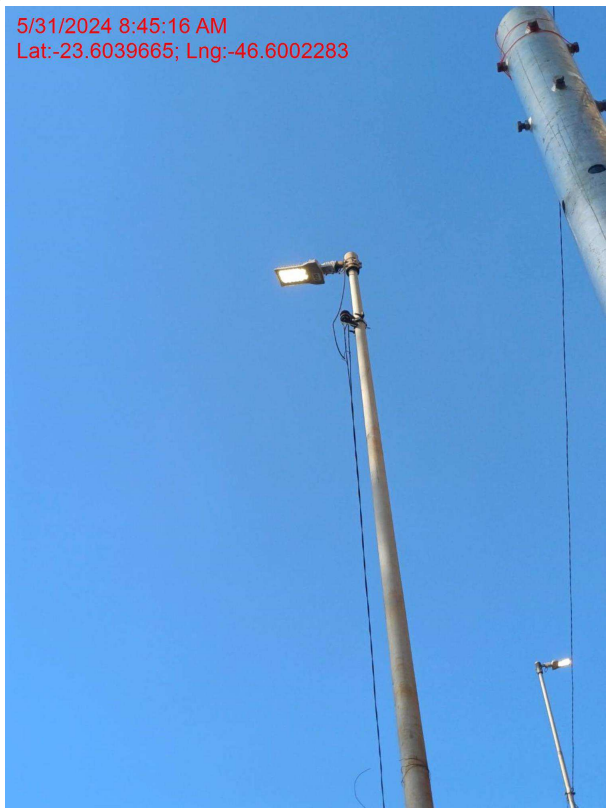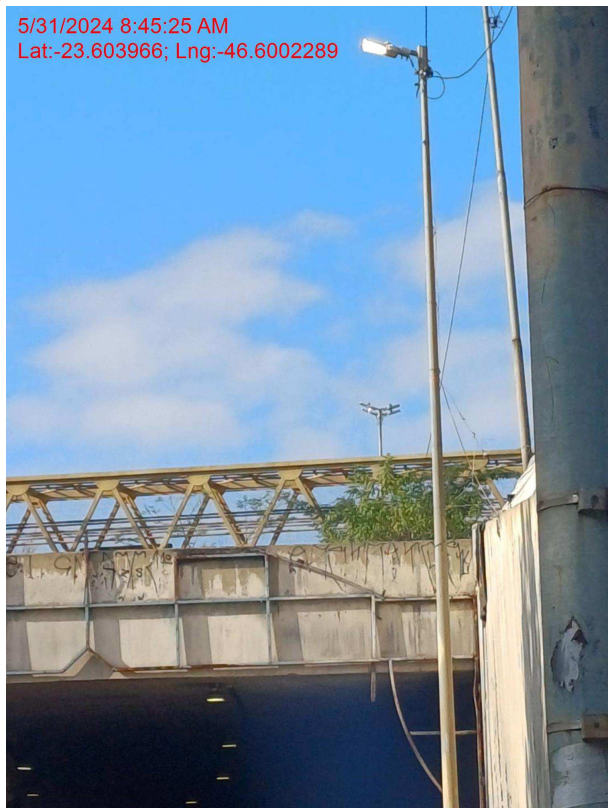

18/06/2024, 14:37

about:blank

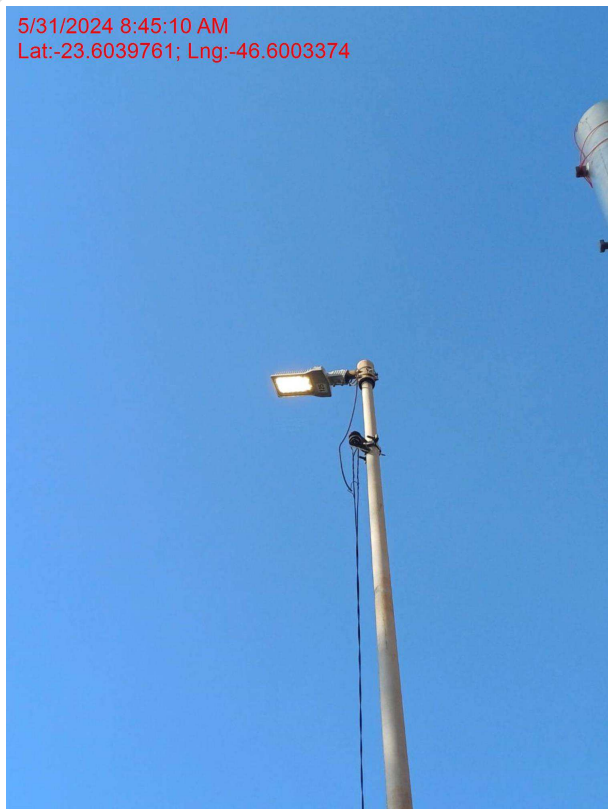

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Data / Hora: __ / __ / __ __h__

SUPERVISOR
Data / Hora: __ / __ / __ __h__